

การดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว
หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

5.3 เสียง

5.3.1 การควบคุมพิษทางเสียงภายในอาคาร

การตรวจวัดระดับเสียงภายในสำนักงานคณะนิติศาสตร์


ลำดับ	แหล่งกำเนิดเสียง	ระดับเสียง (dBA)		หมายเหตุ
		ขณะไม่มีการทำงาน	ขณะมีการทำงาน	
1	ห้องสำนักงาน (ห้องรองคณบดี)	43.6 dB	60.7 dB	
2	ห้องสำนักงาน (ห้องคณบดี)	40.3 dB	55.3 dB	
3	ห้องทำงานคณบดี	39.7 dB	49.1 dB	
4	ห้องประชุมศาลจำลอง	38.5 dB	54.4 dB	
5	ห้องศาลจำลอง	38.5 dB	50.9 dB	

หมายเหตุ : 1. ได้รับการตรวจวัดระดับเสียง จาก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

การตรวจวัดระดับเสียงภายในสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ห้อง A308



การตรวจวัดระดับเสียงภายในสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ห้อง A303

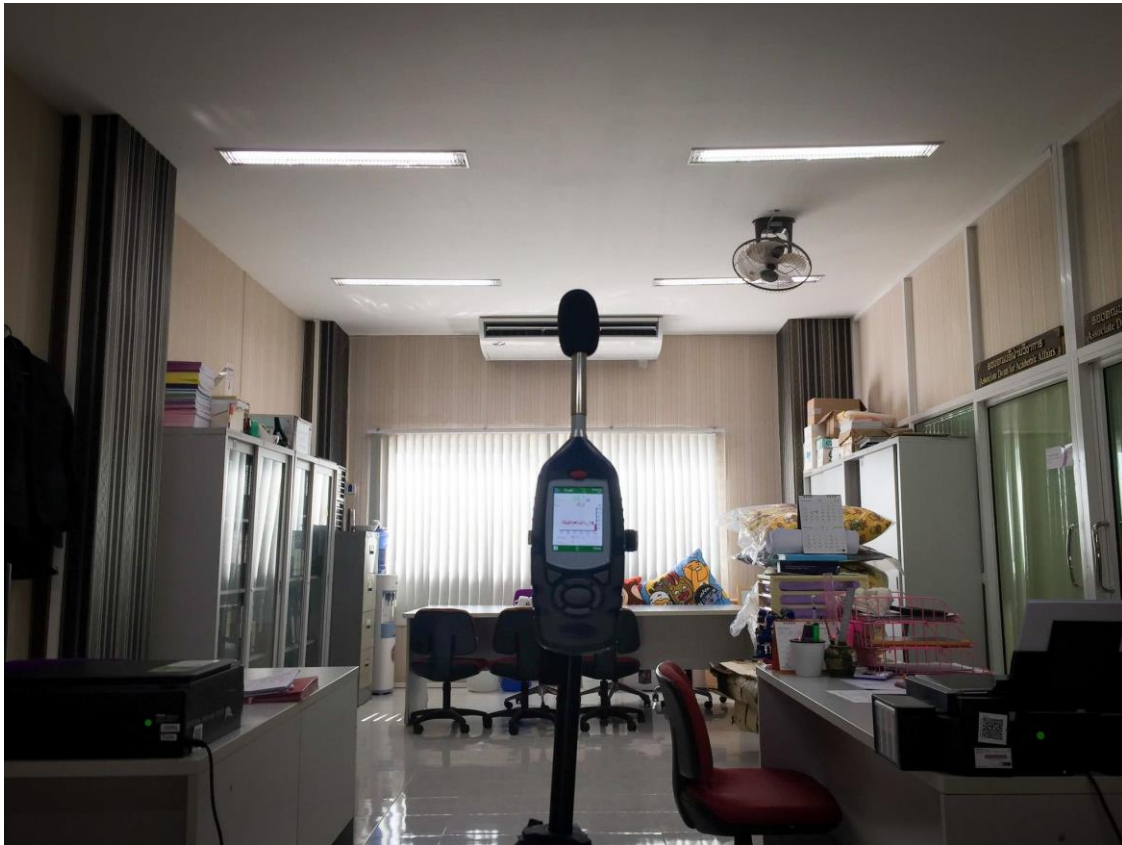

การตรวจวัดระดับเสียงภายในสำนักงานคณะนิติศาสตร์ ห้องประชุมศาลจำลอง

